


Opperbelasting aan de niet-tragpat zijde

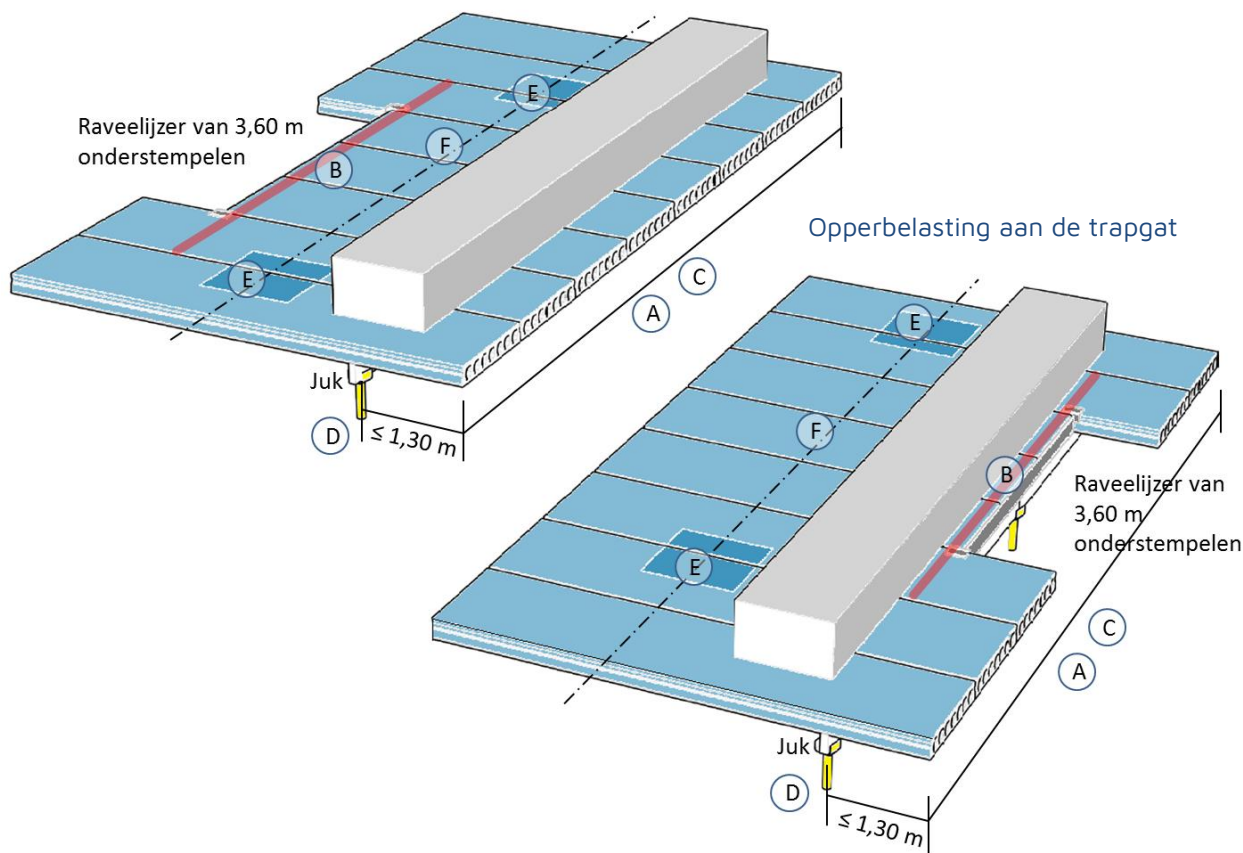

Toelichting:

- A. Ter plaatste van de opperbelasting, bijvoorbeeld de kalkzandsteen elementen, dient altijd een juk onder de vloer op 1,30 m afstand te worden geplaatst.
- B. Ter plaatse van het raveelijzer dienen de platen in het raveelijzer en de ravelingdragende platen altijd met een juk te worden ondersteund (zie rode lijn).
Opmerking: bij montage i.c.m. een raveelijzer met een lengte van 3,60 m dient het raveelijzer ondersteund te worden (zie ook het Verwerkingsvoorschrift kanaalplaatvloeren).
- C. De maximale opperbelasting bedraagt 2000 kg/m.
- D. Het juk dient u bij meerdere verdiepingen door te zetten naar de begane grondvloer.
- E. Een warrybok of een pallet passtukken ≤ 1850 kg mag alleen op de aangeven lijn geplaatst te worden.
Opmerking: pallets tot 400 kg/m² met een onderlinge tussenruimte van 1,00 m zijn vrij te plaatsen.
- F. Geeft de werklijn van de warrybok aan.

Indien in de begane grond een (geïsoleerde) VBI kanaalplaatvloer wordt toegepast, kan mogelijk worden volstaan met een enkel juk in het midden van de overspanning. Op aanvraag en indien mogelijk kan deze VBI begane grondvloer dan op de aanwezige opperbelasting worden gedimensioneerd. De grootte en positie van de opperbelastingen incl. de warrybok dienen dan bij de uitwerking van de begane grondvloer opgegeven te worden.